


Przęsła 57-60

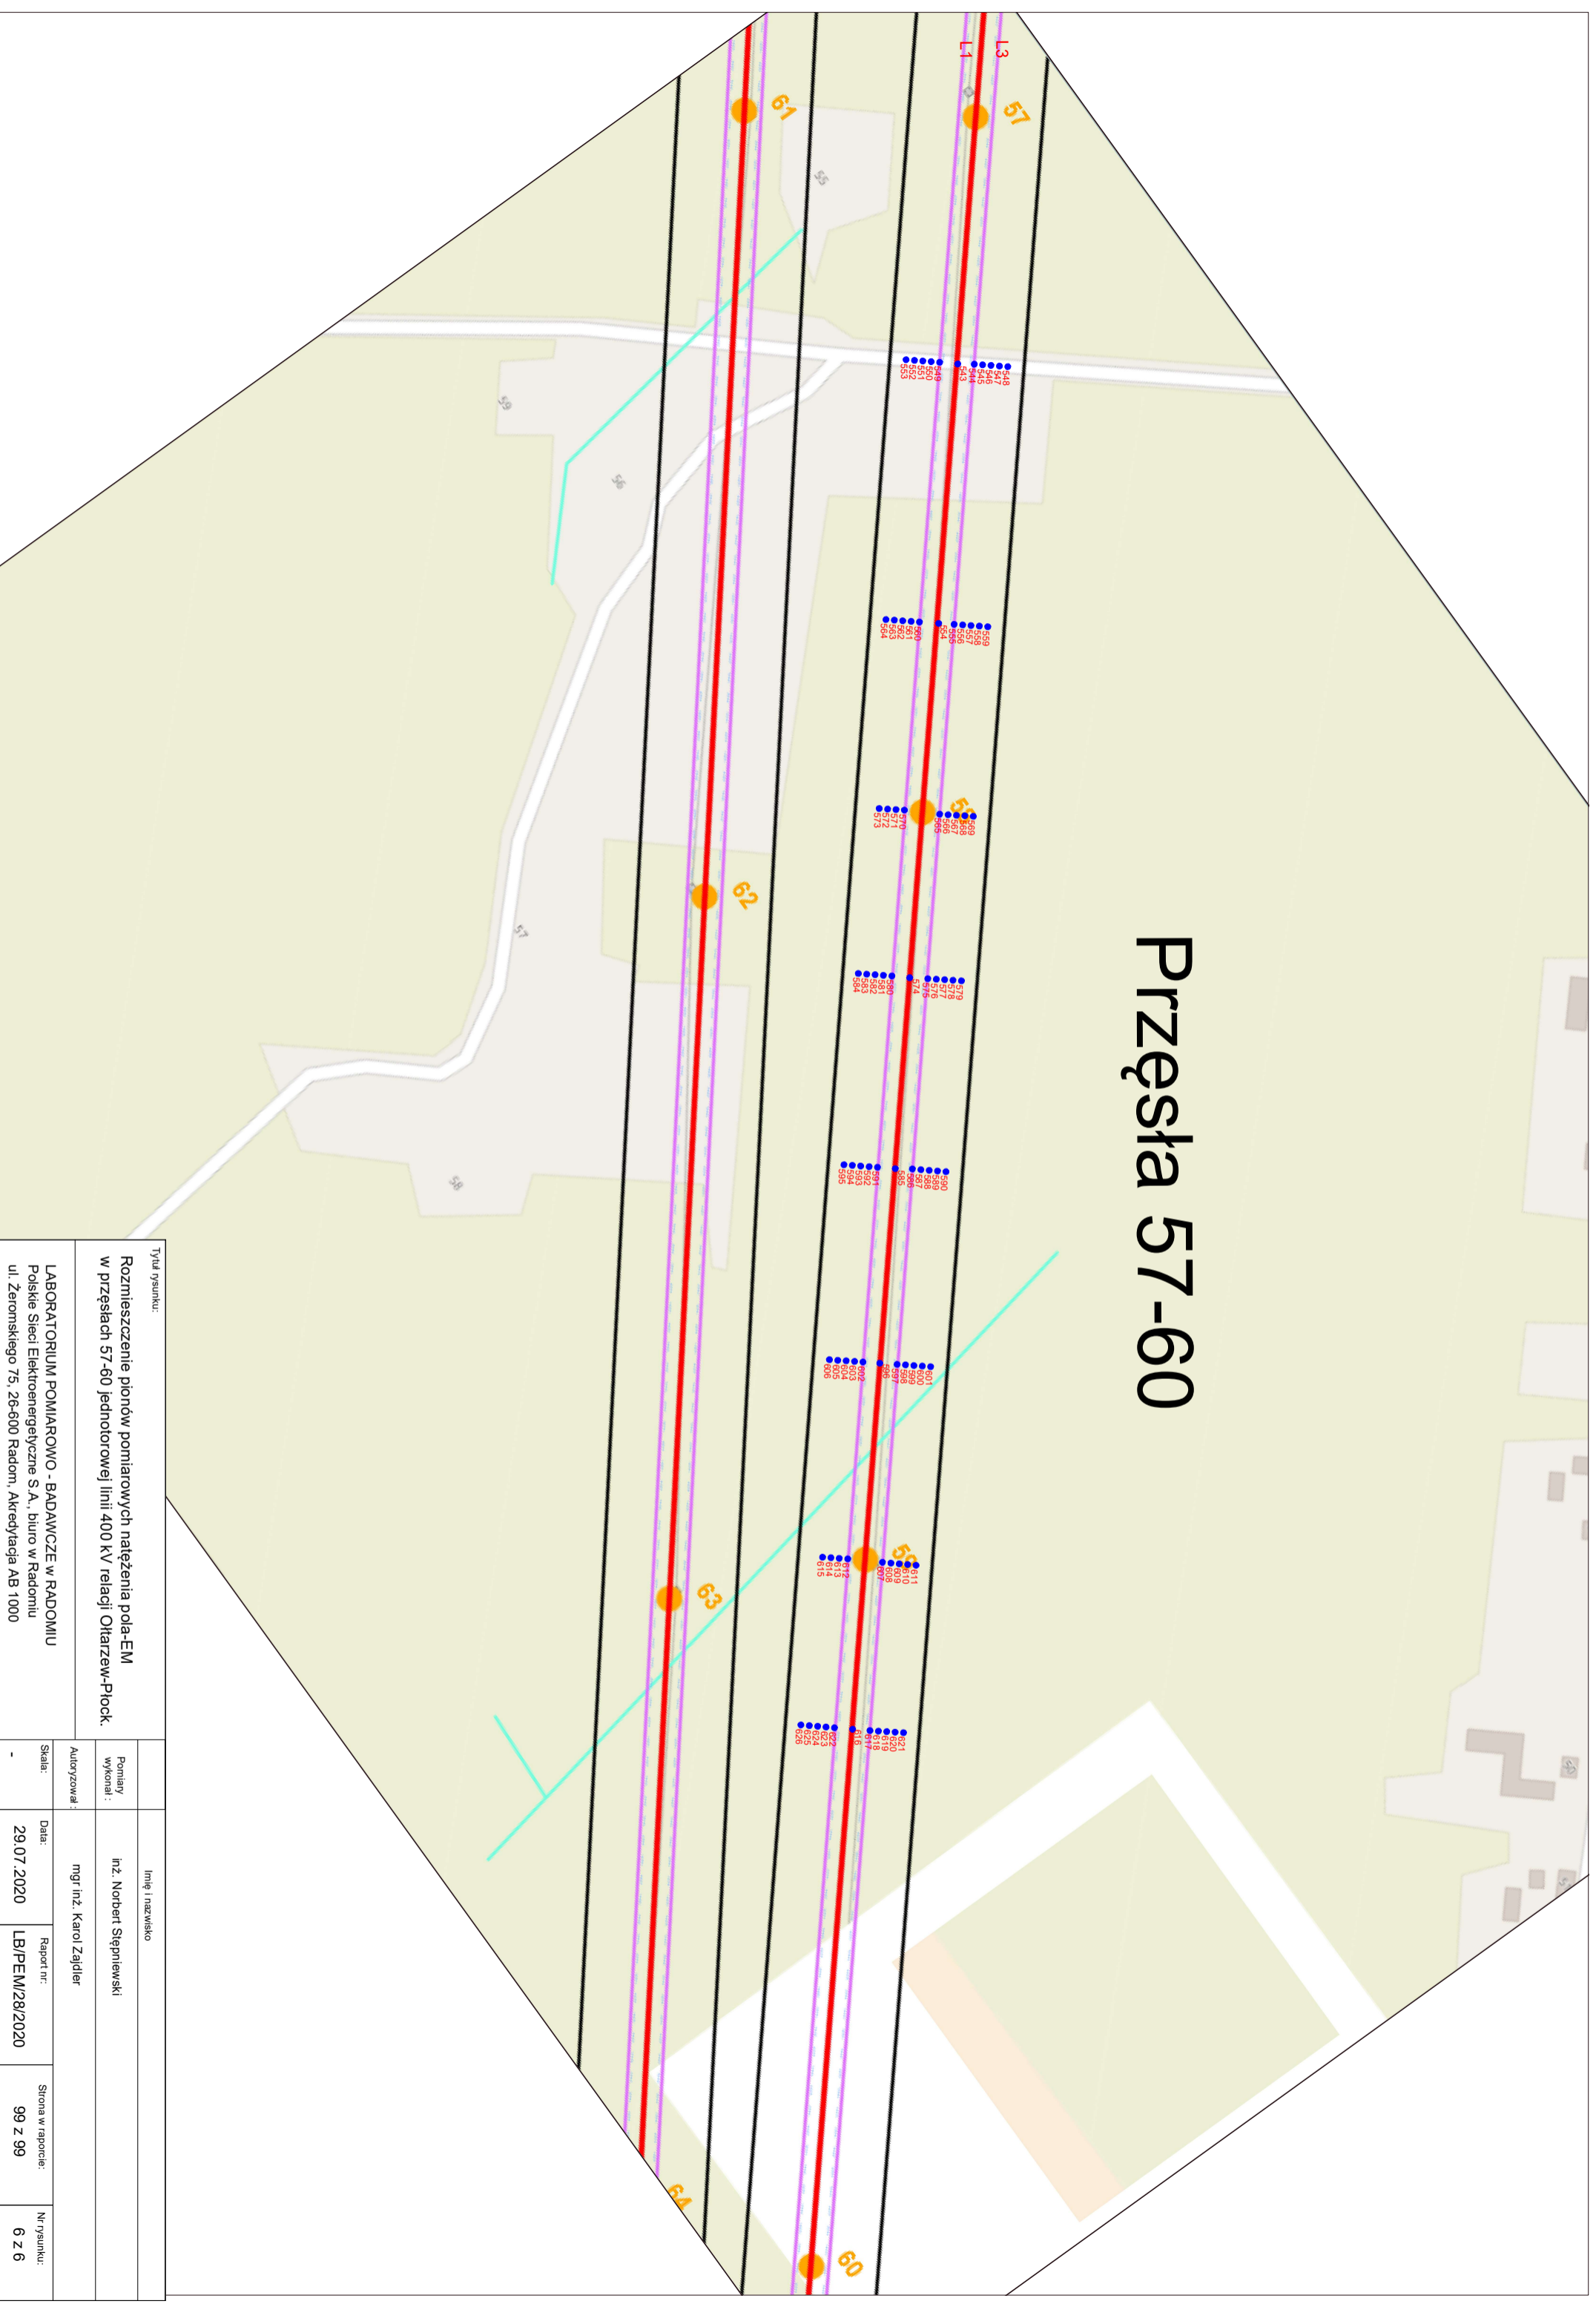

Tytuł rysunku:

Rozmieszczenie pionów pomiarowych natężenia pola-EM w przęsłach 57-60 jednofazowej linii 400 kV relacji Otarzew-Plock.

LABORATORIUM POMIAROWO - BADAWCZE w RADOMIU
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., biuro w Radomiu
ul. Żeromskiego 75, 26-600 Radom, Akredytacja AB 1000

linię i nazwisko

Pomiary wykonali:
inż. Norbert Siępiński

Autorzywał:
mgr inż. Karol Zajdler

Skala:

Data:
29.07.2020

Raport nr:
LB/PEM/28/2020

Strona w raporcie:
99 z 99

Nr rysunku:
6 z 6