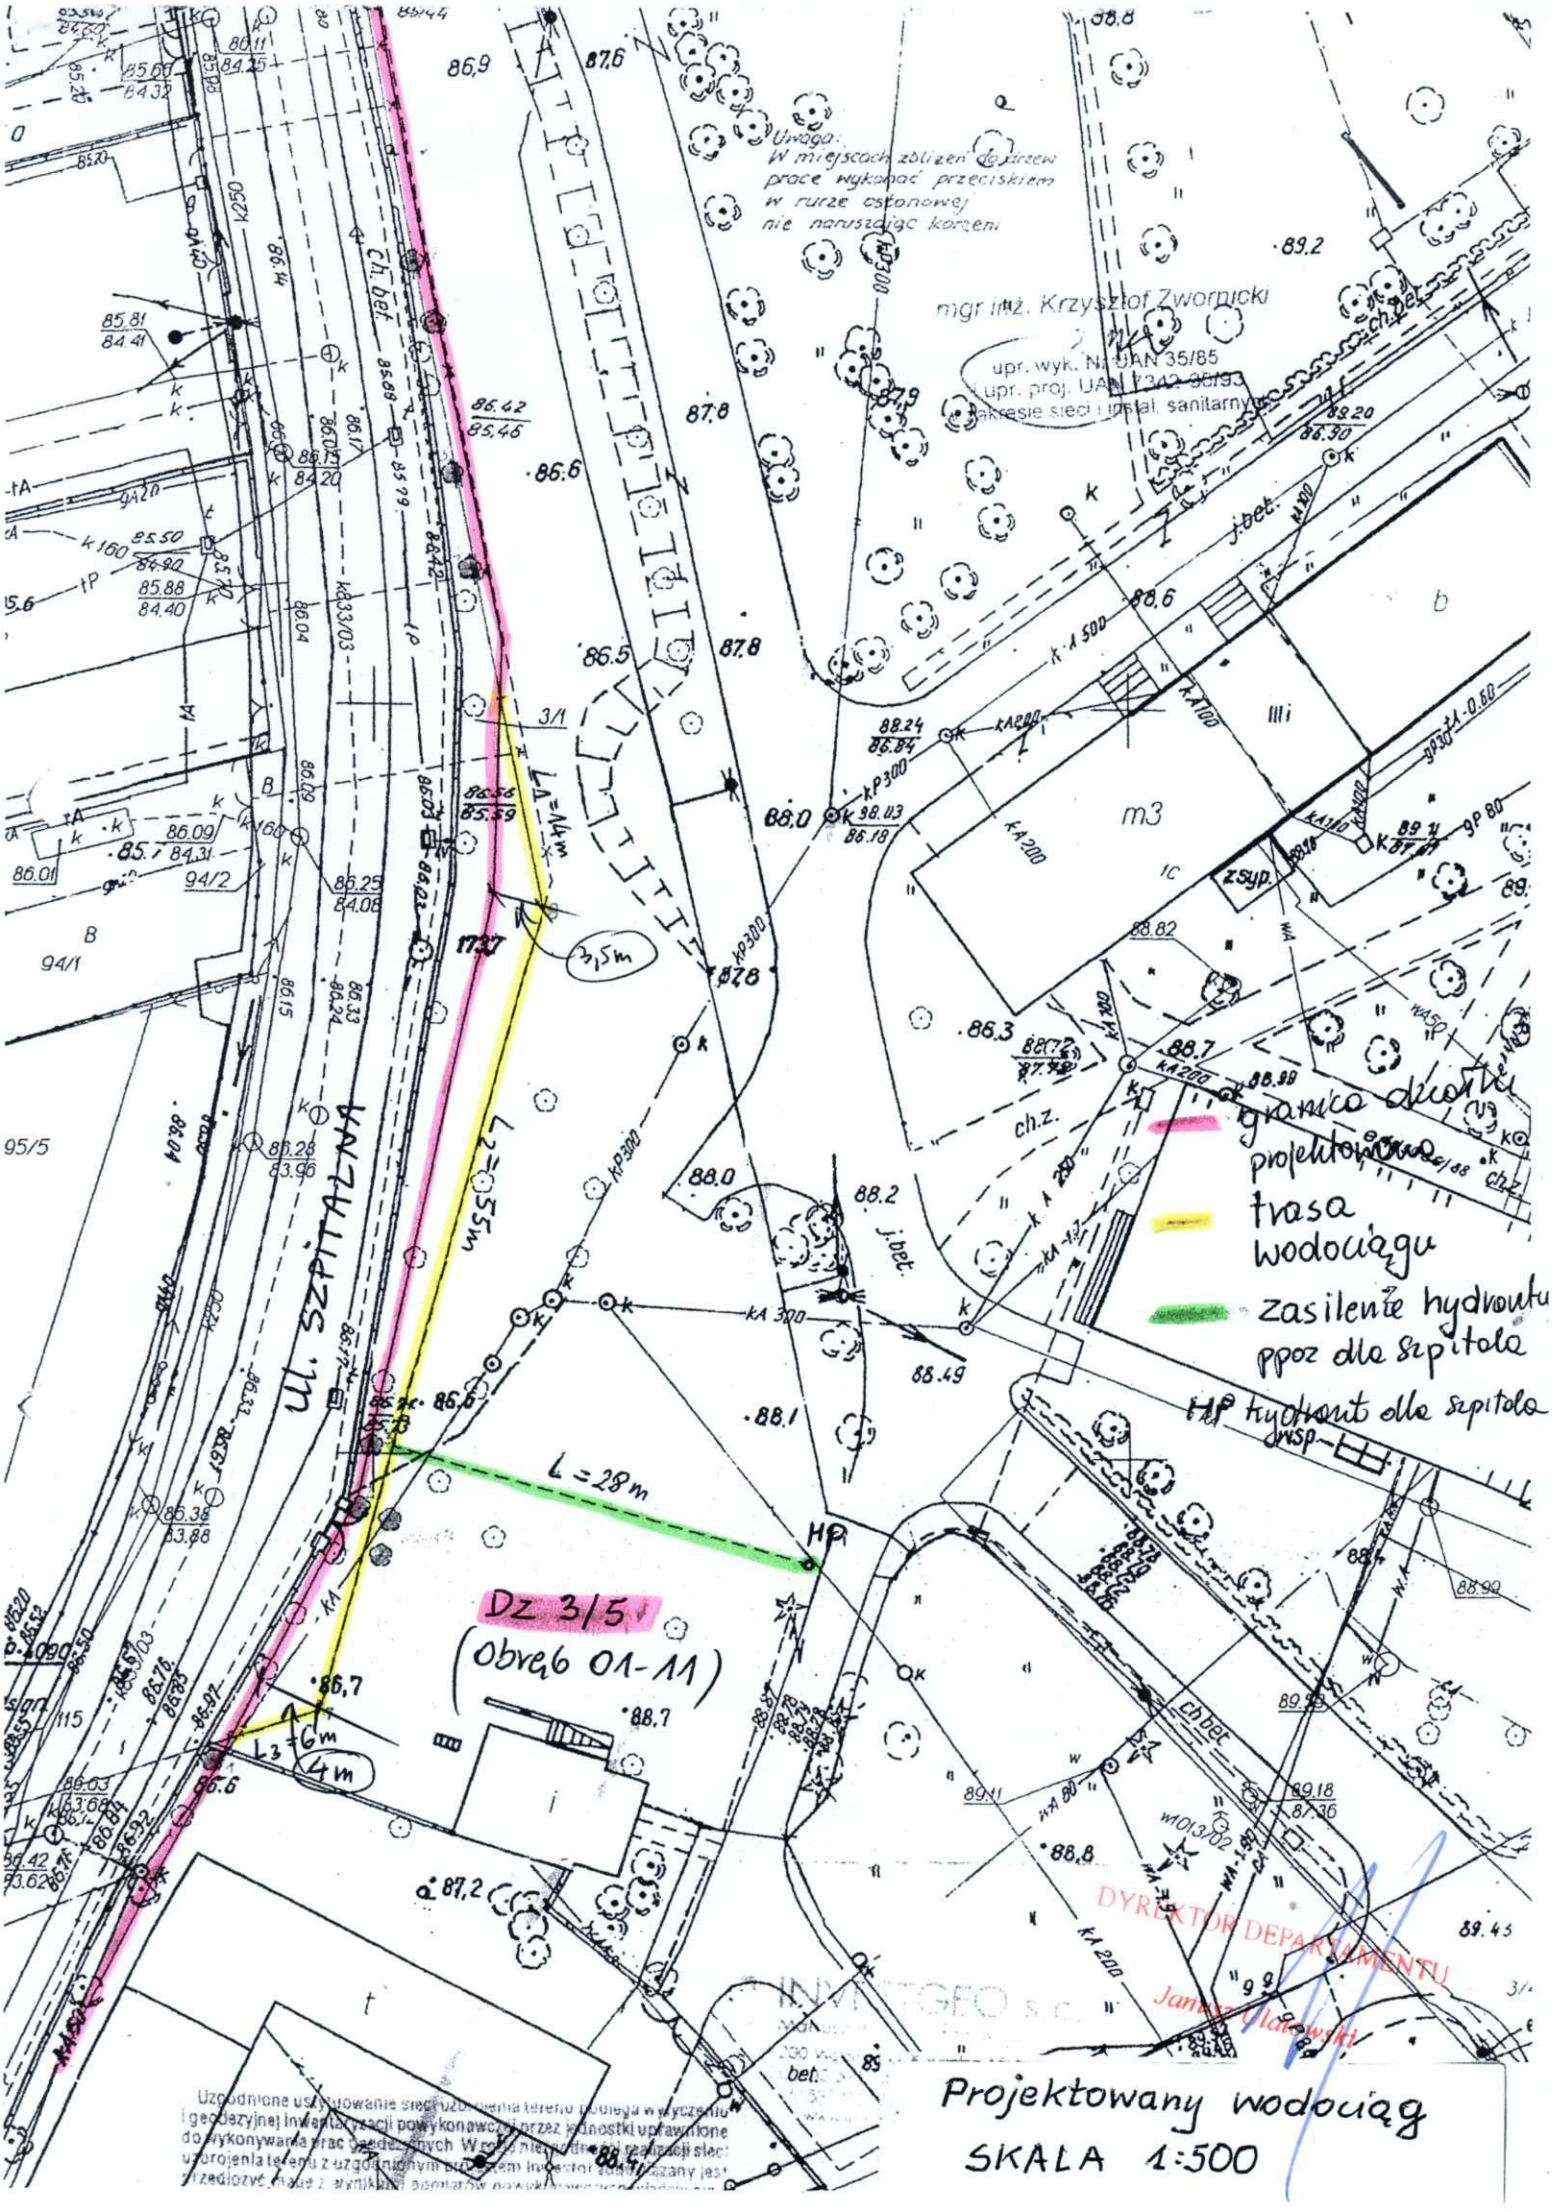
Uwaga:
W miejscach zbliżeń do drzew
prace wykonać przeciskiem
w rurze osłonowej
nie naruszając korzeni
mgr inż. Krzysztof Zwornicki
upr. wyk. Nr UAN 35/85
upr. proj. UAN 7342-38/93
w zakresie sieci i instal. sanitarnych
ul. SZPITALNA
L1=14m
3,5m
L2=55m
L=28m
L3=6m
4m
Dz 3/5
(obręb 01-11)
granica działki projektowana
trasa wodociągu
zasilenie hydrantu ppoż dla szpitala
HP hydrant dla szpitala
DYREKTOR DEPARTAMENTU
Janusz Glatowski
INVESTGEO s.c.
Projektowany wodociąg
SKALA 1:500